
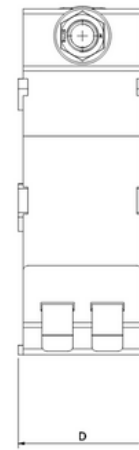


Brevet No. Brevet GB 233 9237

- STRUCTURE ET FIXATIONS EN ACIER INOXYDABLE 316L
- LE REVÊTEMENT EN POLYMÈRE DOUX LSF PROTÈGE LE CONDUIT DU CÂBLE
- FIXATION DE FERMETURE POUR INSTALLATION RAPIDE
- TESTÉ MÉCANIQUEMENT ET CONTRE LES COURTS-CIRCUITS SELON LA NORME IEC 61914

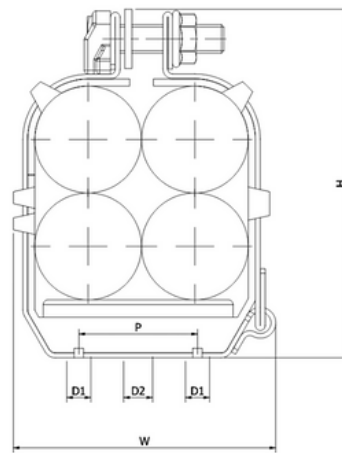


NUMÉRO DE SECTION	DIAMÈTRE DU CÂBLE		DIMENSIONS (mm)				TROUS DE FIXATION (D1 & D2)	POIDS (g)
	MIN Ø (mm)	MAX Ø (mm)	W	H	D	P		
EQ19-24	19	24	78.5	107	54	25	2x M10 + 1x M12	552
EQ24-28	24	28	78.5	107	54	25	2x M10 + 1x M12	423
EQ26-30	26	30	79	113	54	25	2x M10 + 1x M12	451
EQ31-36	31	36	92	133	54	25	2x M10 + 1x M12	620
EQ36-40	36	40	92	133	54	25	2x M10 + 1x M12	495
EQ40-45	40	45	111	147	54	50	2x M10 + 1x M12	773
EQ44-49	44	49	111	147	54	50	2x M10 + 1x M12	684


## BILAN DE TESTS

Les colliers Emperor ont été testés en ligne selon la Norme Internationale " Colliers de câbles pour Installations Électriques" IEC 61914:2015. Les résultats types sont détaillés ci-dessous, merci de noter que ces valeurs de tests sont maximales et que des facteurs de sécurité appropriés à votre application doivent être utilisés :

PROPRIÉTÉ	CLAUDE DE CLASSIFICATION IEC 61914	UNITÉS / CLASSIFICATION	INFORMATIONS DE TEST
TYPE DE COLLIER	6.1.3	COMPOSITE	
TEMPÉRATURE D'APPLICATION PERMANENTE	6.2	°C	-40 TO +60
RÉSISTANCE À LA CORROSION	6.5.2.3	EXTÉRIEUR	L'ACIER INOXYDABLE 316L CONTIENT ≥16% CHROME
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	6.3.5	CLASSIFICATION TRÈS LOURDE	APPROUVÉ
TEST AU BRÛLEUR-AIGUILLE	10.1	TEMPS D'APPLICATION ≥30s	APPROUVÉ
TEST DE MOUVEMENT AXIAL	6.4.3, 9.4	NEWTONS (N)	300N
TEST DE CHARGE LATÉRALE	6.4.2, 9.3.1	NEWTONS (N)	HORIZONTAL - 650N VERTICAL - 1000N
RÉSISTANCE À LA FORCE ÉLECTROMÉCANIQUE (TEST DE COURT-CIRCUIT)	6.4.4, 9.5	COLLIERS À 300MM D'INTERVALLE (SUPPORTE UN COURT-CIRCUIT)	171kA (REPORT No. PDL-23.122.05) QUAD CABLE OD= Ø36mm (IEC 61914:2021)

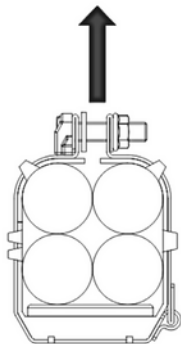

CHARGE LATÉRALE DIRECTION "VERTICALE"



CHARGE LATÉRALE DIRECTION "HORIZONTALE"

Cette fiche d'informations peut être modifiée sans préavis. Les informations fournies ont été obtenues dans des conditions de laboratoire, les résultats obtenus lors de l'utilisation peuvent donc varier. \*Des essais de court-circuit du tréfle ont été effectués conformément à la norme IEC 61914